

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ



Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru

1. Назначение и общие сведения

Телескопический крепеж совместно с саморезом применяется для механической фиксации теплоизоляции, а также для крепления гидроизоляционных материалов к несущему основанию из оцинкованного профилированного листа, дерева или к монолитной бетонной плите.

Изготавливается из полипропилена и выпускается длиной от 20 до 260 мм в красном цвете. Длина телескопического элемента подбирается исходя из толщины слоя теплоизоляции и должна быть меньше толщины слоя теплоизоляции не менее чем на 20 мм.

Благодаря усилию на зауженной части стержня телескопического крепежа исключается возможность вырыва самореза.

2. Устройство и технические характеристики

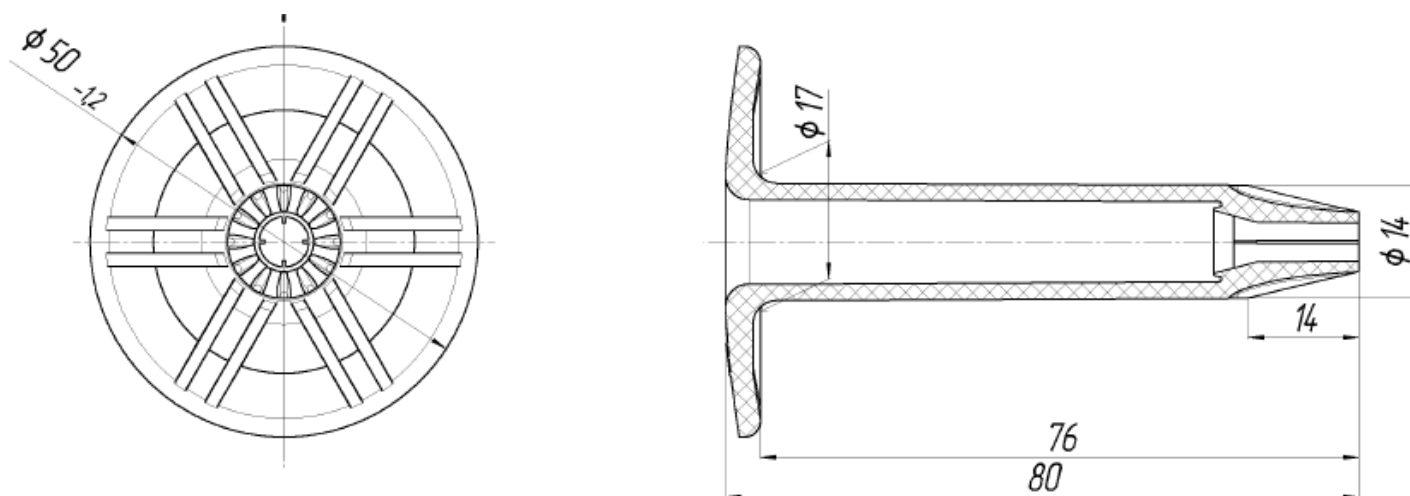


Рис. 1. Схема телескопического крепежа 80 мм

Таблица №1 – Размерный ряд

Арт.	Наименование	Размер, мм	Кратность, шт
03.016	Телескопический крепеж FACHMANN 20 мм	15x20	2 000
03.017	Телескопический крепеж FACHMANN 50 мм	15x50	1 300
03.018	Телескопический крепеж FACHMANN 80 мм	15x80	930
03.019	Телескопический крепеж FACHMANN 100 мм	15x100	720
03.020	Телескопический крепеж FACHMANN 120 мм	15x120	560
03.021	Телескопический крепеж FACHMANN 130 мм	15x130	530
03.022	Телескопический крепеж FACHMANN 140 мм	15x140	470
03.023	Телескопический крепеж FACHMANN 150 мм	15x150	450
03.024	Телескопический крепеж FACHMANN 170 мм	15x170	370
03.025	Телескопический крепеж FACHMANN 180 мм	15x180	330

03.033	Телескопический крепеж FACHMANN 200 мм	15x200	280
03.034	Телескопический крепеж FACHMANN 220 мм	15x220	260
03.035	Телескопический крепеж FACHMANN 240 мм	15x240	240
03.036	Телескопический крепеж FACHMANN 260 мм	15x260	220

Таблица №2 – Технические данные

Показатель (характеристика)	Метод испытания	Нормируемое значение	Фактическое значение
Диаметр основания, мм	ГОСТ Р 58939	50 (-1,2/0)50	50
Диаметр внутренний входа, мм	ГОСТ Р 58939	17 ($\pm 0,25$)	17,01
Диаметр выхода, мм	ГОСТ Р 58939	7,5 ($\pm 0,15$)	7,5
Усилие на срез изделия, Н	ГОСТ Р 59646	≥ 1200	2484
Усилие на вырыв изделия, Н	ГОСТ Р 59646	≥ 1600	1798
Теплостойкость, °С	ГОСТ Р 58360	≥ 80	80
Морозостойкость, °С	ГОСТ Р 58360	- 40	- 40

3. Особенности монтажа

В зависимости от материала основания кровли с телескопический крепежом используется соответствующий саморез.

Комбинация с остроконечным саморезом применяется для крепления по дереву или в цементно-песчаную стяжку, для крепления в бетон совместно с анкерным элементом.

При работе по профнастилу допускается использование только сверлоконечного ввинчивающегося самореза.

4. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Телескопический крепеж нельзя использовать при температурах, неговоренных в техническом паспорте.

5. Упаковка, транспортировка и хранение

Телескопический крепеж упаковывается в картонный короб.

Количество в упаковке зависит от длины телескопического крепежа.

Транспортирование упакованного материала осуществляется всеми видами транспорта, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Изделия хранят в сухих закрытых помещениях или под навесом в условиях, исключающих вероятность механических повреждений.

6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие телескопического крепежа требованиям СТО 36683078-005-2024 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения, вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

7. Свидетельство о приемке

Телескопический крепеж соответствует СТО 36683078-005-2024 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

(число, месяц, год)

Представитель ОТК

(расшифровка подписи)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru