

Лестница пожарная FACHMANN П1-1, П1-2



1. Назначение лестницы

Вертикальные пожарные лестницы П1 — это один из важнейших элементов здания для безопасного подъема на кровлю в случае экстренных ситуаций.

Металлические пожарные лестницы Fachmann разработаны с учетом требований пожарной безопасности, они сочетают в себе следующие преимущества:

Качество: Лестница пожарной безопасности производится только из сертифицированной оцинкованной стали толщиной не менее 3 мм.

Безопасность: Ширина, увеличенная до 820 мм, обеспечивает быстрый и беспрепятственный подъем на пожарной лестнице в ситуациях, когда счет идет на секунды.

Удобство: Вертикальная пожарная лестница имеет сборно-разборную конструкцию, благодаря чему экономится место при транспортировке и стоимость логистики. Продуманные до мелочей детали позволяют оперативно и без трудностей смонтировать пожарную лестницу.

Надежность: Пожарная лестница П1 отвечает требованиям по нагрузкам ГОСТ 53254-2009 и имеет дополнительный коэффициент запаса прочности.

Долговечность: За счет того, что все детали окрашиваются порошковой краской в заводских условиях, пожарная лестница наружная устойчива к коррозии и отличается долговечностью конструкции.

Эстетичность: Широкая палитра каталога RAL позволяет выбрать любую расцветку, чтобы пожарная лестница на здании смотрелась гармонично.

Пожарная лестница с площадкой может быть установлена в разных местах, где это необходимо: на фасаде здания, на торце строения, на перепадах высот кровель. Для зданий высотой до 6 м применяются лестницы П1-1, для зданий высотой до 20 м применяются лестницы П1-2 с ограждающим элементом.

2. Комплект поставки

<i>№</i>	<i>Наименование</i>
1	Стойка площадки
2	Уголок площадки
3	Ограничитель площадки
4	Поручень площадки
5	Полотно площадки
6	Усилитель площадки
7	Уголок консоли
8	Соединитель лестницы
9	Рельса лестницы
10	Профиль ограждения лестницы
11	Ступень лестницы
12	Обод ограждения лестницы
13	Консоль лестницы
<i>Комплект крепежа</i>	
14	Гайка шестигранная М8
15	Шайба плоская М8
16	Болт М8х25
17	Заглушка прямоугольная 20х40 мм
18	Шайба Гровер 8

*Комплектация и количество отличается в зависимости от выбранной конфигурации пожарной лестницы

3. Указания по монтажу

При монтаже, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Чтобы достигнуть нужной длины, несколько элементов могут соединяться.
2. Пожарные лестницы рекомендуется устанавливать с другими компонентами безопасности.
3. Для успешного прохождения испытаний рекомендуем при монтаже руководствоваться требованиями ГОСТ 53254-2009

Сборка площадки

Комплект площадки

<i>№</i>	<i>Наименование</i>
1	Стойка площадки – 4 шт.
2	Усилитель площадки – 2 шт.
3	Ступень лестницы – 2 шт.
4	Полотно площадки – 3 шт.
5	Ограничитель площадки – 4 шт.
6	Поручень площадки – 2 шт.
7	Уголок площадки – 4 шт.

1. Вставить *Ступень* в пазы *Сток* и закрепить, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*.



2. Повторить то же самое с другими *Стойками*.



3. Сбоку к *Стойкам* с одной стороны прикрепить *Усилитель*, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*.



4. К *Усилителю* прикрепить *Полотна*, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*.



5. Присоединить второй *Усилитель* к *Стойкам* и *Настилам* с другой стороны.




6. К *Стойкам* прикрепить *Ограничители*, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*.



7. К верхней части *Стоек* прикрепить *Поручни*, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*.



8. Два *Уголка площадки* присоединить к нижней части *Стойки*, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*. Повторить для противоположной *Стойки*.

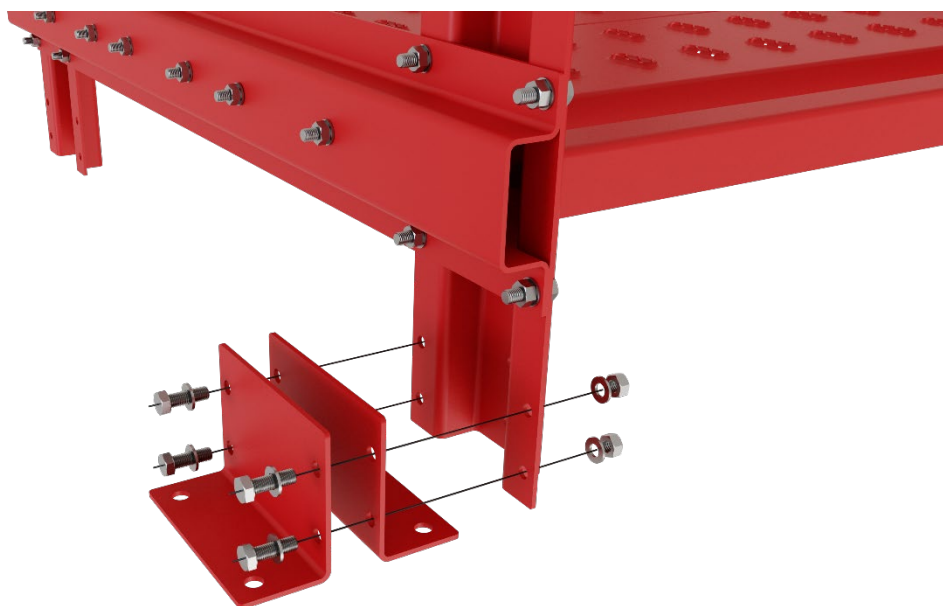

9. Сборка площадки завершена.



Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

Сборка лестницы


Комплект лестницы

<i>№</i>	<i>Наименование</i>
1	Рельса – кол-во зависит от длины лестницы
2	Ступень – кол-во зависит от длины лестницы
3	Консоль – кол-во зависит от длины лестницы
4	Уголок консоли – кол-во зависит от длины лестницы

10. Вставить *Ступени* в пазы *Рельсы* и закрепить, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*.



11. Присоединить другую *Рельсу* с другой стороны, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*.

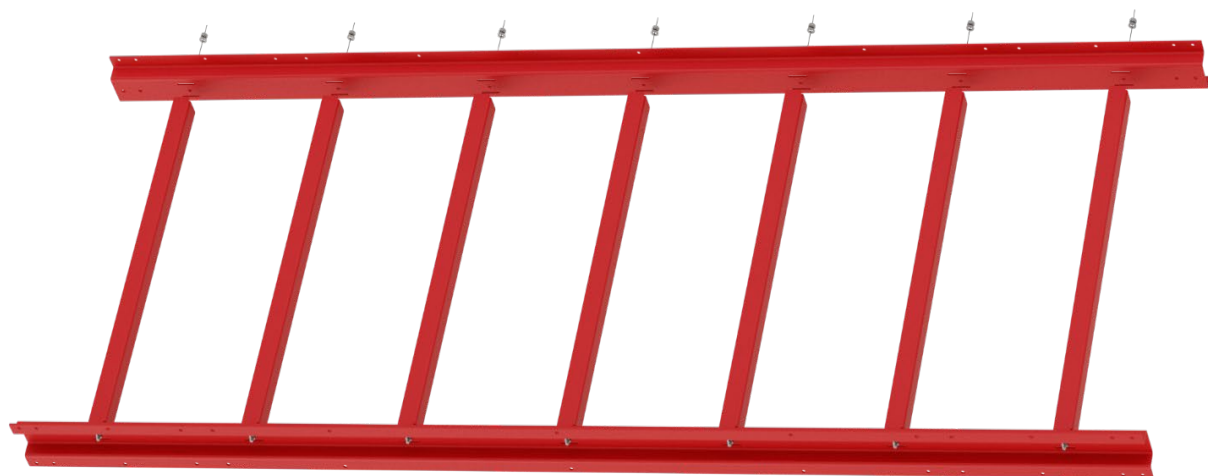

13. К *Рельсам* присоединить *Консоли* для крепления в стену. На конце каждой *Консоли* установить два *Уголка консоли*, используя *Болты М8х25*, *Гайки М8* и *Шайбы плоские М8*.



Присоединение лестницы к площадке

14. С помощью *Соединителя* прикрепить собранную лестницу к площадке, используя *Болты М8х25, Гайки М8 и Шайбы плоские М8*.



Присоединение ограждения площадки и лестницы

15. К Рельсам горизонтально установить Обода, используя Болты М8х25, Гайки М8 и Шайбы плоские М8



Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Юр. адрес: 390047, Рязанская обл, Рязань г, Куйбышевское ш, дом № 37а, офис 26
sales@fachmann-rus.ru
Тел. 8 (800) 511-07-21

16. На *Ободы* вертикально установить *П-образные профили*, используя *Болты М8х25, Гайки М8 и Шайбы плоские М8*.



16. Для удлинения ограждения лестницы используется *Пластина*.



16. После завершения сборки лестницы пожарной установить *Заглушки*

4. Условия хранения и транспортировка

Упаковки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Упаковки с пожарными лестницами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5. Свидетельство о приемке

Пожарные лестницы соответствует ТУ 25.11.23.-001-36683078-2020, ГОСТ Р 53254-2009, и признаны годным к эксплуатации.

Дата выпуска

(число, месяц, год)



Представитель ОТК

